

# Einbau **geba** AVR in WÜRTH Kombi Deckenschottsystem W2



## Würth-System I-Block 90 K

### Kurzbeschreibung

Das Würth-System I-Block 90 K besteht aus einer Wärmedämmplatte aus Polystyrolgranulat und Zement, die mit einer Ablationsbeschichtung versehen ist.

Bauaufsichtlich zugelassen mit aBG Z-19.53- 2669

Der Installationsblock 90 K wird zugeschnitten und die Rohbauöffnung eingegossen.  
Fehlerhafte Schnitt- und Bohrflächen werden nachträglich mit Würth Ablationsbeschichtung nachgebessert.

Nach Verguss des Installationsblock 90 K in die klassifizierte Decke werden die Leitungen durch die Durchbrüche geführt und die Ringspalte mit Mörtel verfüllt.

### Details zum Würth-System I-Block 90 K (W2)

Informationen und Details zum Würth-System I-Block 90 K wie z.B. zu verwendender Mörtel, Ablationsbeschichtung etc. unter:

[https://www.wuerth.de/web/de/brandschutz/systeme/systemauswahl\\_direkt/w2\\_installationsschacht\\_i\\_block\\_90/w2\\_installationsschacht\\_i\\_block\\_90\\_k.php](https://www.wuerth.de/web/de/brandschutz/systeme/systemauswahl_direkt/w2_installationsschacht_i_block_90/w2_installationsschacht_i_block_90_k.php)

Allgemeine Bauartgenehmigung Nr.: Z-19.53-2669


### Absperrvorrichtung Typ AVR


Für den Einbau der Absperrvorrichtung AVR gelten sinngemäß die Angaben und Darstellungen der **Zulassung Z-41.3-686** und die **Einbaubestimmungen zum Einbau unmittelbar unter Decken**.

[https://www.geba-emerkingen.de/site/assets/files/1430/geba-00063\\_einbaubestimmungen\\_avr\\_rz01.pdf](https://www.geba-emerkingen.de/site/assets/files/1430/geba-00063_einbaubestimmungen_avr_rz01.pdf)

[https://www.geba-emerkingen.de/site/assets/files/1106/zulassung\\_avr\\_z-41\\_3-686\\_bis\\_20280731.pdf](https://www.geba-emerkingen.de/site/assets/files/1106/zulassung_avr_z-41_3-686_bis_20280731.pdf)

**Beispiel:** Einbau unter der Geschosdecke, Befestigung nur durch Mörtelverguss über 3 mm große, umlaufende Sicke.



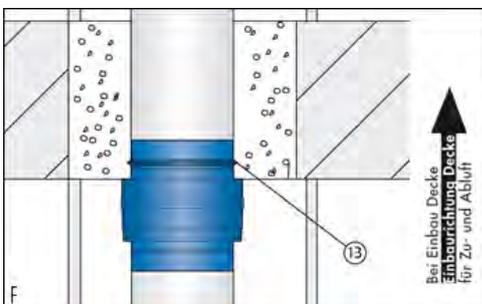

Der umlaufende **Ringspalt „s“** wird mit **Mörtel MG III verfüllt**.

Die Angaben der Gutachterlichen Stellungnahme GA-2023/020 und die Vorgaben der Hersteller Würth und Bartholomäus sind zu beachten.

1. Absperrvorrichtung Typ AVR
2. Würth Installationsblock I Block 90 K
3. Deckenverguss Ringspalt
13. umlaufende Sicke, 3 mm